

**RECURSOS HÍDRICOS
TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS. AUTORIZACIONES DE VERTIDO.
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL COLEGIO HISPANO-
NORTEAMERICANO. PUZOL (VALENCIA)**

El sistema de depuración empleado estaba constituido por un decantador digestor compartimentalizado en dos sectores. Los parámetros de vertidos del efluente final depurado se ajustaban ampliamente a la legislación vigente.

Paralelamente a la autorización de vertido se realizó un estudio hidrogeológico con la finalidad de describir el funcionamiento y características de los acuíferos que se desarrollan en la zona y evaluar la posible incidencia del vertido previsto sobre la calidad del agua subterránea del área. Como conclusión se obtuvo que las aguas residuales depuradas vertidas tenían una muy baja contaminación estimándose el impacto de las mismas sobre las aguas subterráneas admisible.

DATOS DE INTERÉS


- Media de usuarios: 150 alumnos/día
- Volumen anual de vertidos: 900 m³/año

CLIENTE

COLEGIO HISPANO-NORTEAMERICANO



El Colegio Hispano-Norteamericano, está situado en la Urbanización "Los Monasterios" en el T.M. de Puzol, en Valencia. La dirección del colegio decidió adecuar sus instalaciones de acuerdo con la legislación vigente realizando los trámites, ante Confederación Hidrográfica del Júcar, para la autorización de vertido a barranco de las aguas residuales urbanas de sus instalaciones deportivas, entre las que cuentan como infraestructura de ocio con dos piscinas al aire libre.

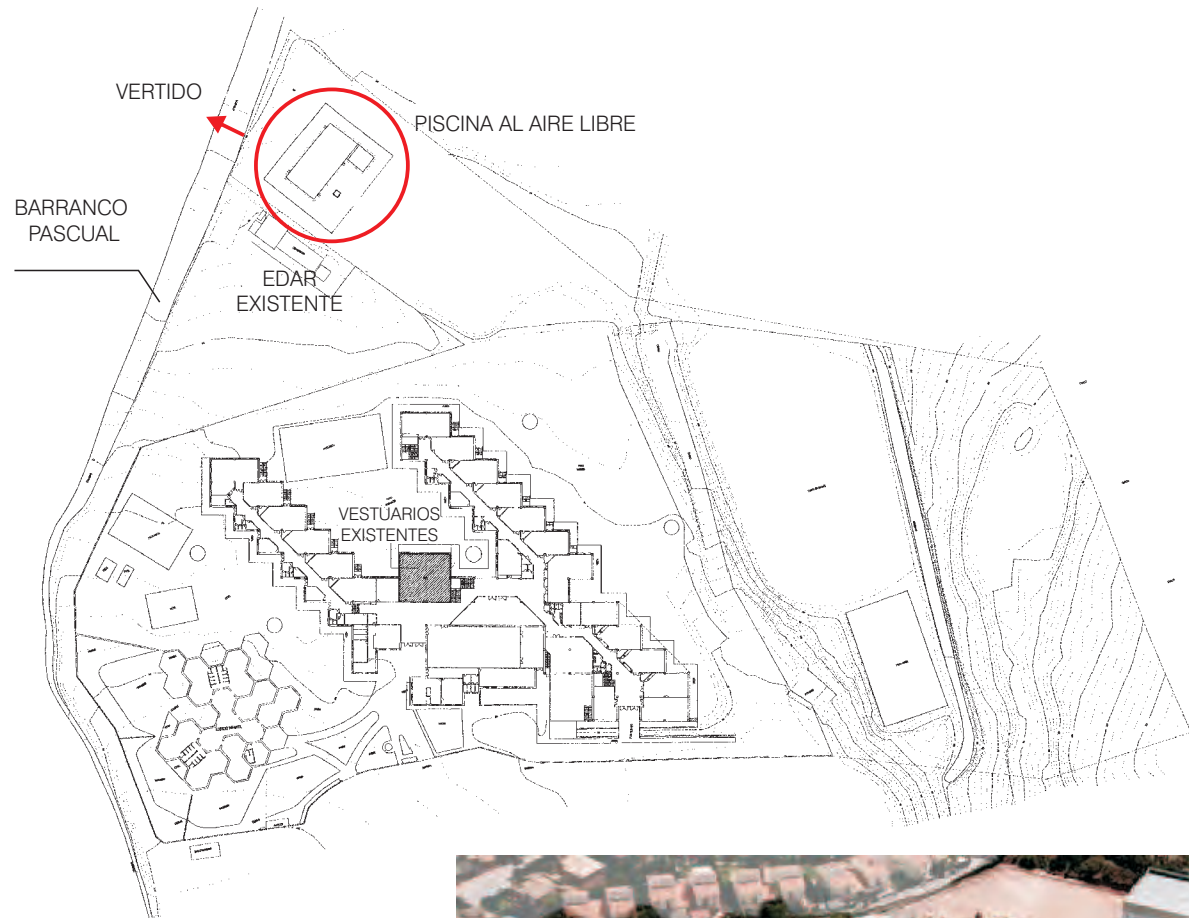

■ Localización